


パチンコホールの 換気能力って どうなっているの？

パチンコホールは、昔からたばこの煙と共存してきました。そうした環境の中でも、ファンの皆さまに快適に過ごしていただけるよう、多くのホールが建築基準法で定める換気基準を超える換気（1時間に5、6回）を行っています。また、パチンコホールでは、「密閉」を回避する換気対策だけでなく、「密接」「密集」の対策も行っております。

■パチンコホールでは常に空気を循環しています。

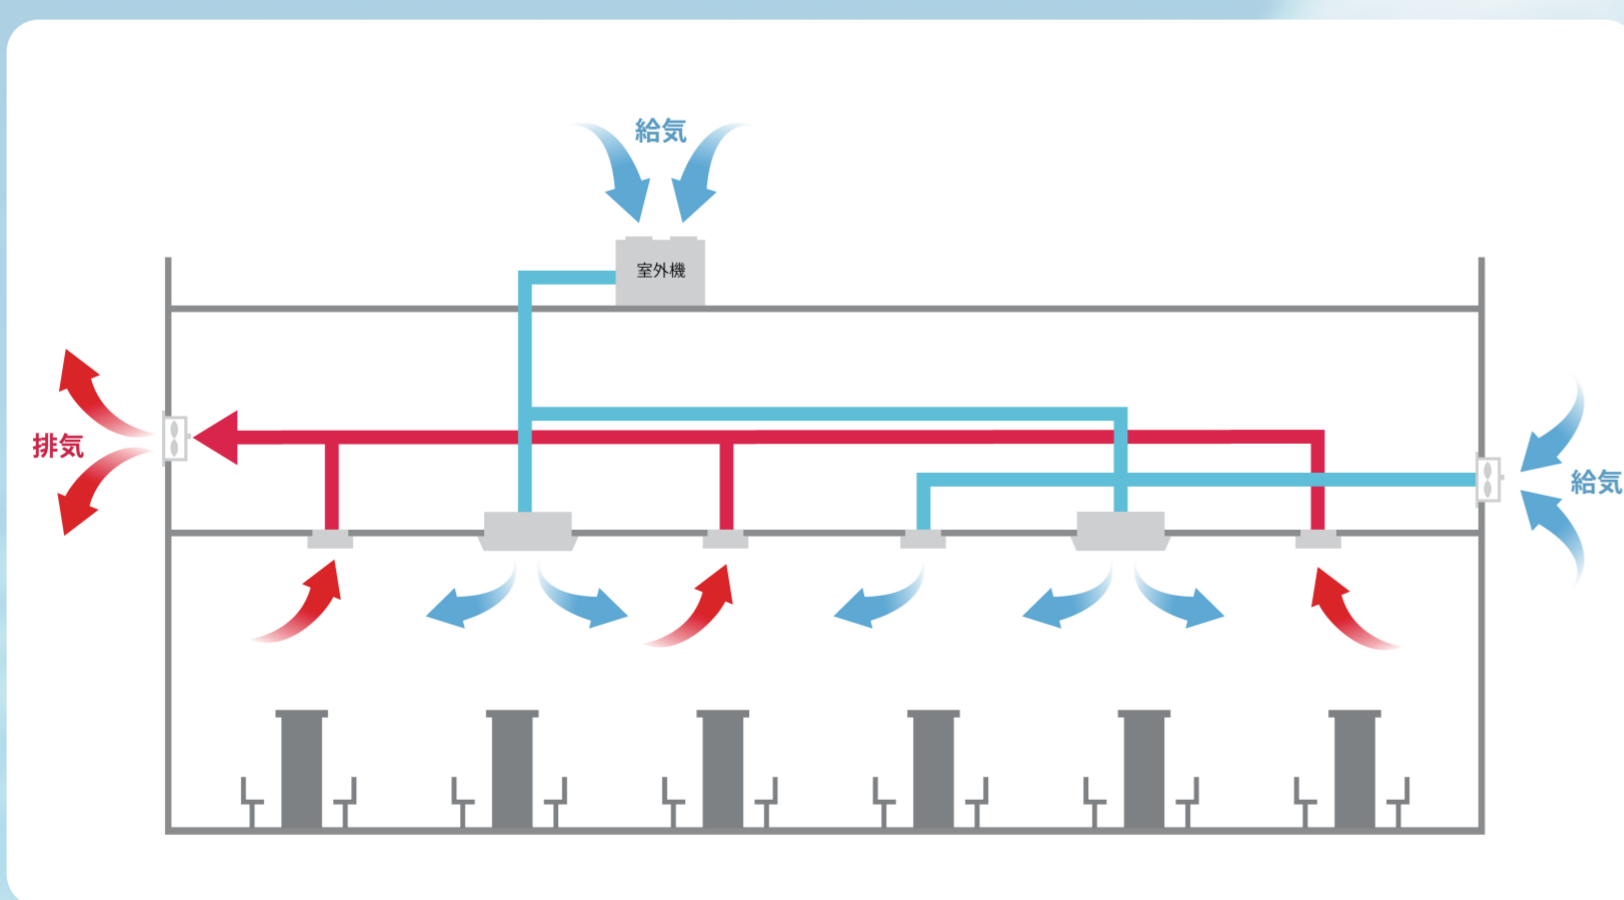

■換気実証実験（煙の換気実験）



全国遊技場青年部連合会公式 Twitter@zysr2020

換気実証実験動画はこちら!!!



全国遊技場青年部連合会
YouTubeチャンネル



YouTubeで **パチンコ 換気** で検索!

SEARCH